



## Solid State Relais (SSR) an der MDLCNC Steuerung oder Interface anschließen

Beispiele, wie ein SSR an die MDLCNC 4-Kanalsteuerung oder das MDLCNC Interface oder angeschlossen werden kann.



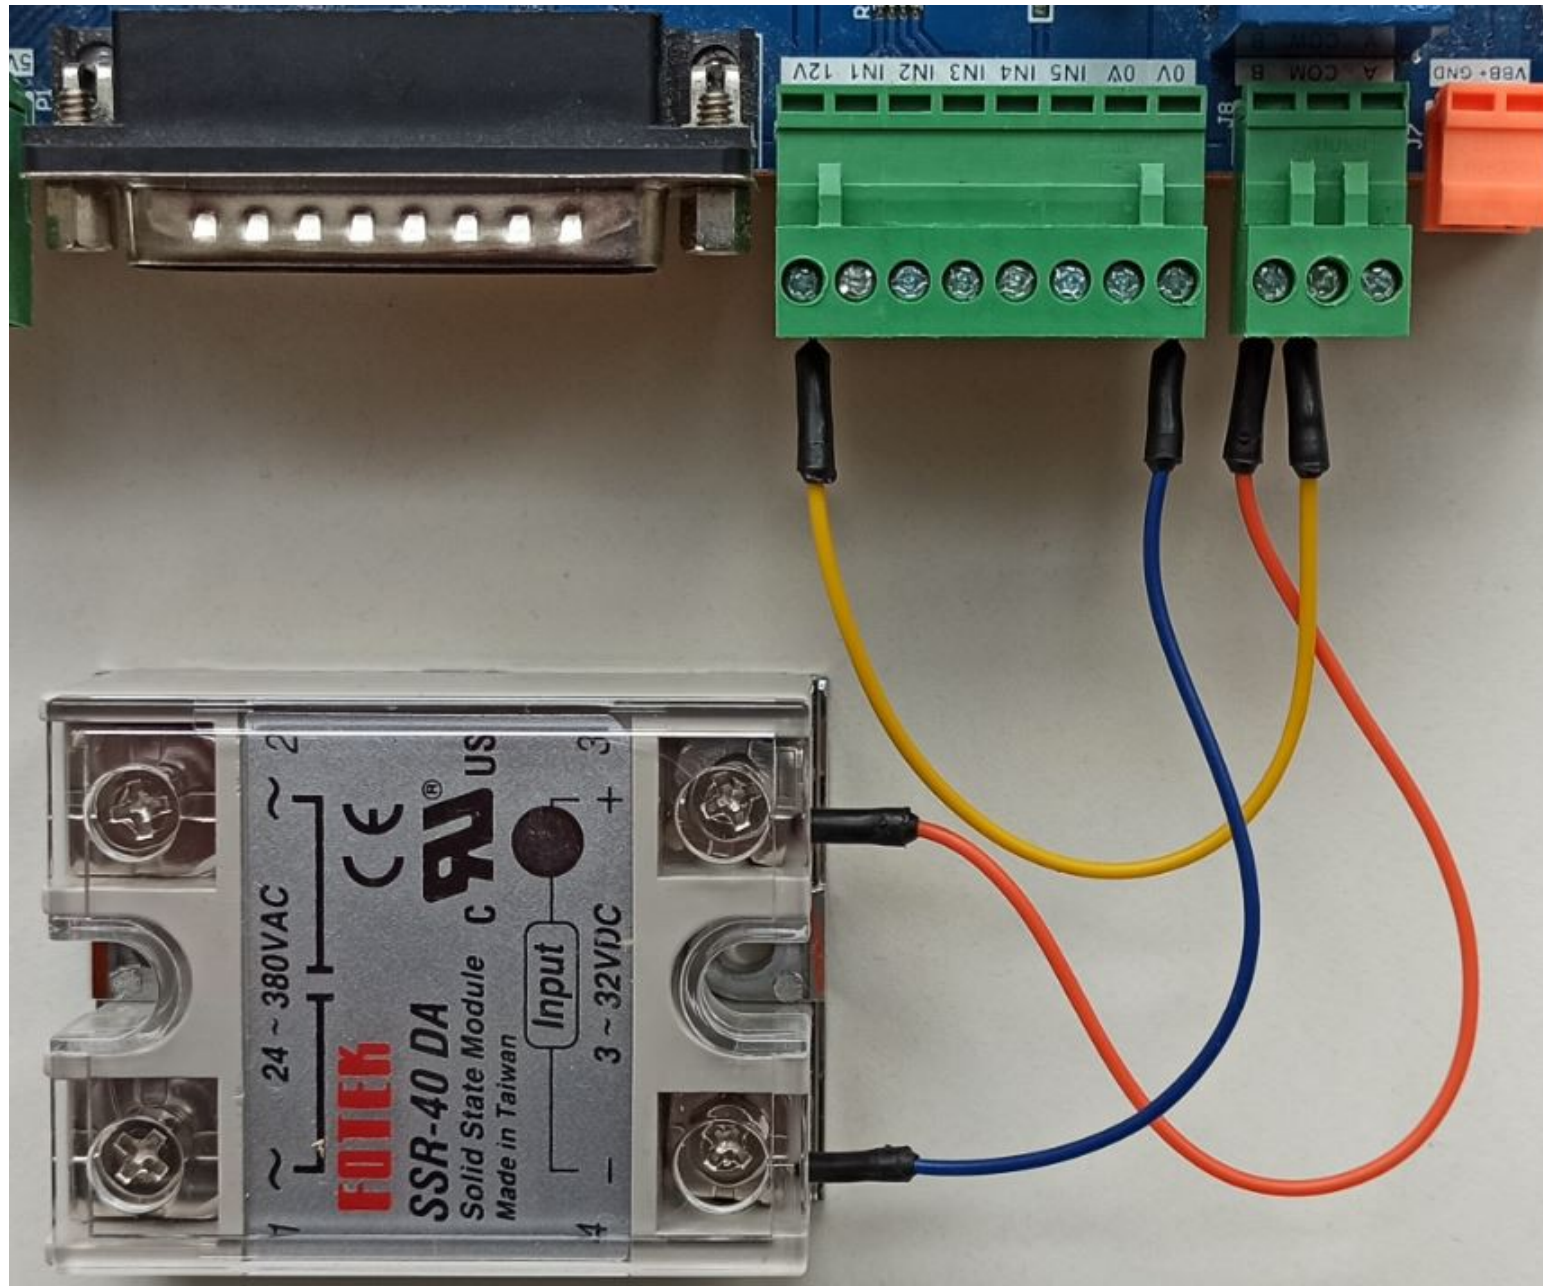

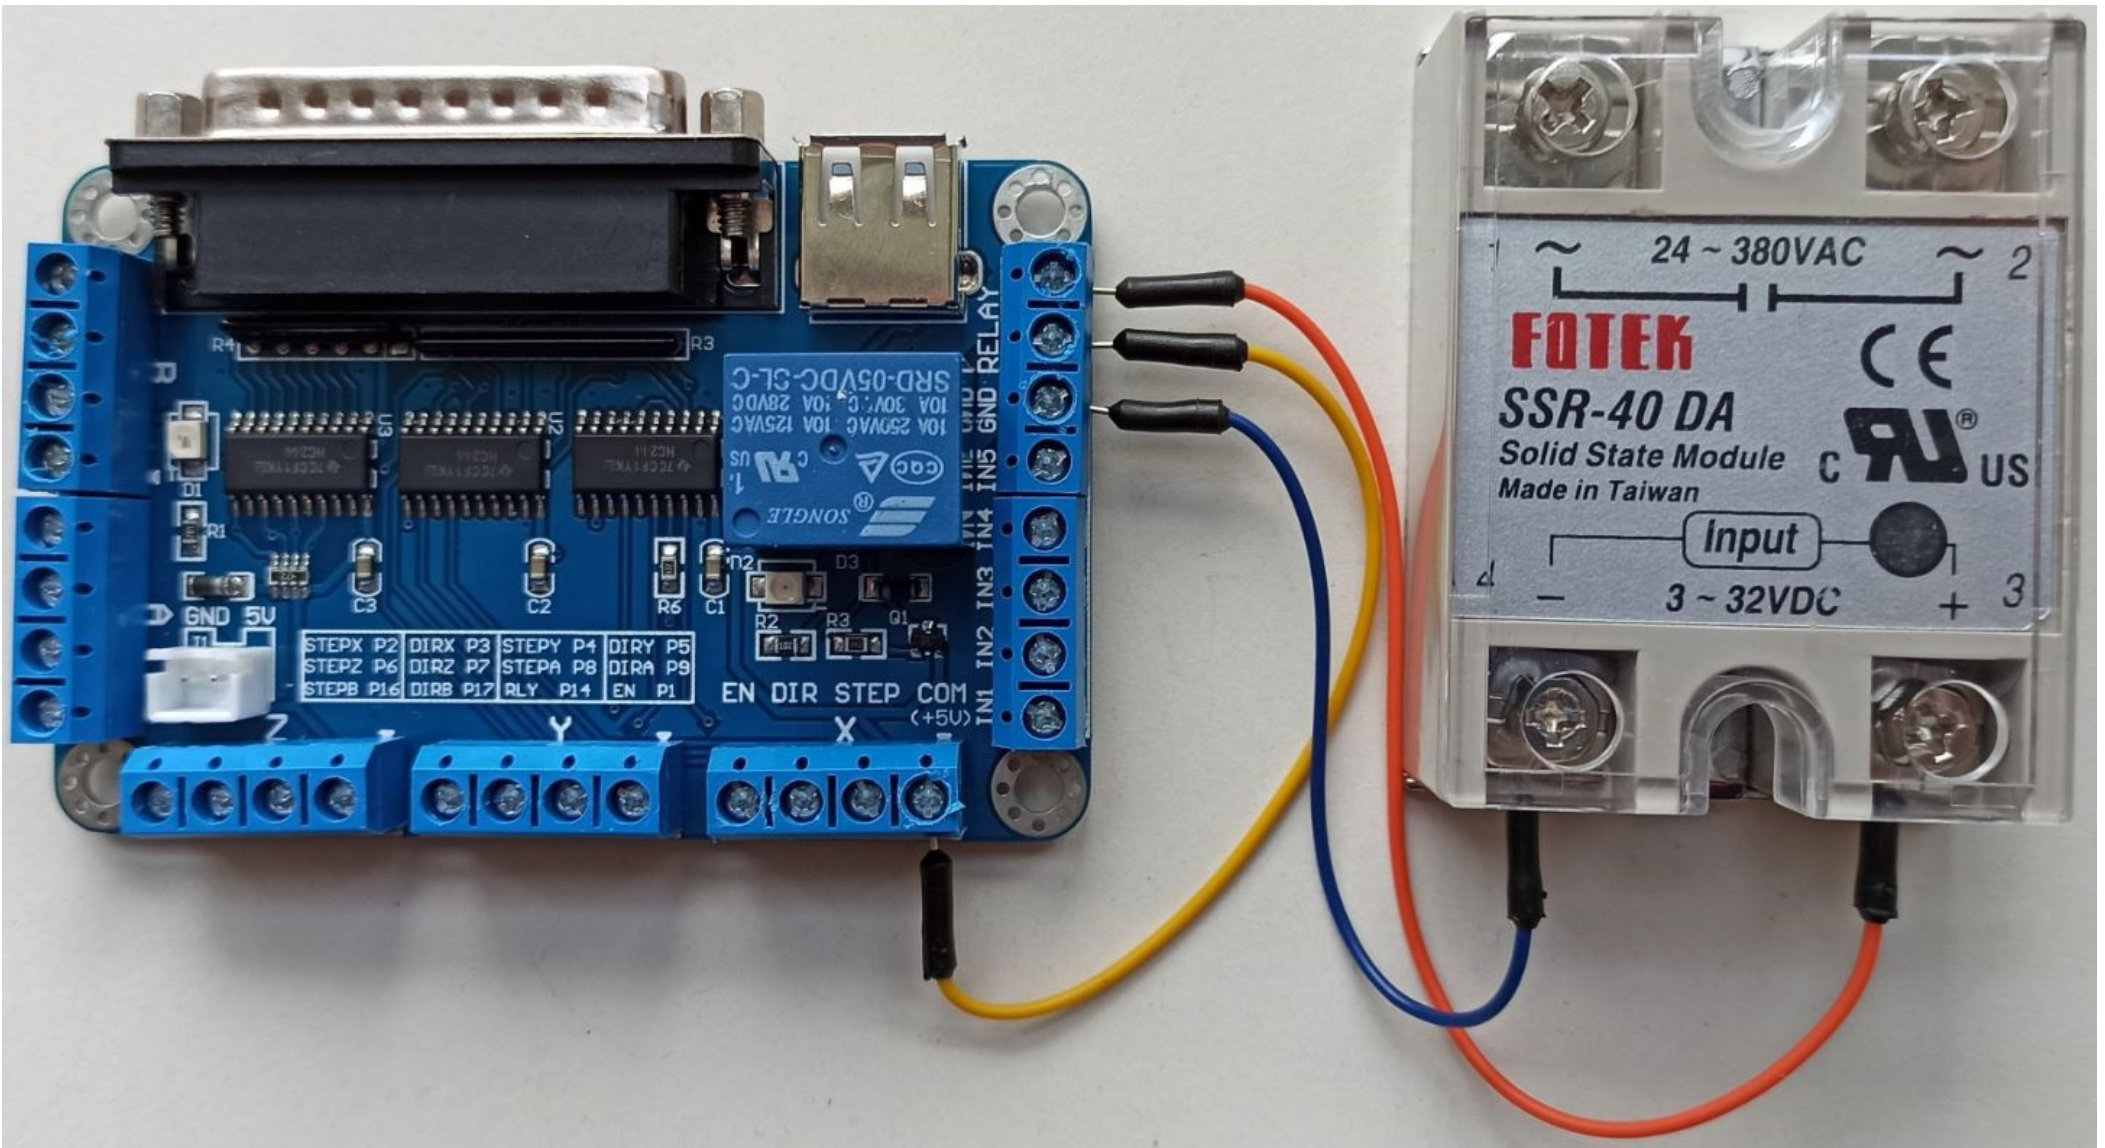

Anschluss des Fräsmotors (darf nur von Elektrofachkraft durchgeführt werden.)

